


SP 20 - CAM

DATI TECNICI	UM			
Codice Conglomerato	-	FFI	FGI	FHI
Autoportante	φ	0,55	0,55	0,55
Massa volumica (a secco)	Kg/m ³	1600	2100	2100
Peso Blocco	Kg	17,3	22,6	22,6
Pezzi al mq	n°	10	10	10
Resistenza a Compressione (FbK)	N/mm ²	>6	>10	>10
Conduktività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,59	0,78	0,78
Resistenza Termica R	m ² K/W	0,334	0,255	0,255
Massa superficiale MS	Kg/m ²	200	250	250
Sfasamento (Φ)	h	5,00	5,19	5,19
Fattore di Attenuazione	Fa	0,668	0,632	0,632
Trasmittanza Termica Periodica (YIE)	W/m ² K	1,325	1,487	1,487
Permeabilità al vapore (μ)	-	8	12	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	47,40	50,40	50,40
Resistenza al Fuoco (E.I.)	Min'	120	90	90
Absorbimento Acqua per capillarità	g/m ² s	0,80	0,80	0,80
Contenuto minimo materiale CAM	%	12,6	12,6	20
		20,0	14,0	

BLOCCO AUTOPORTANTE

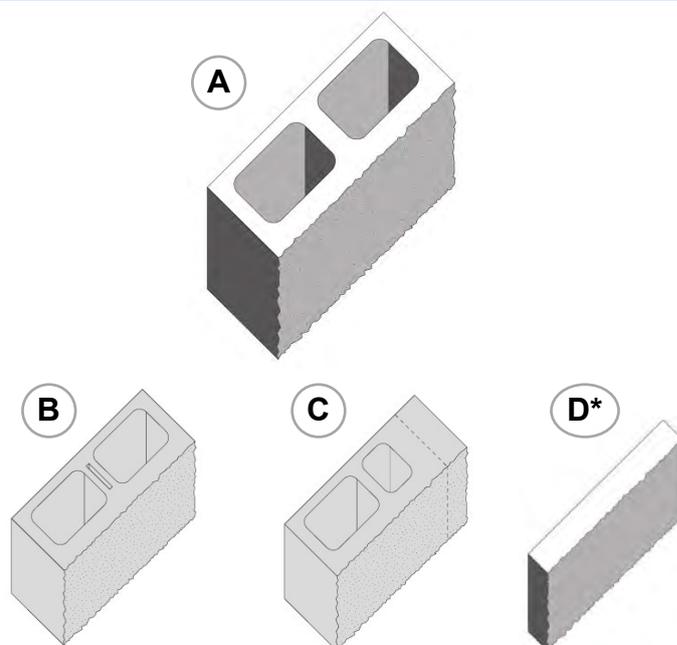

Dimensioni reali blocchi : 196x488x188 mm

Composizione Bancale : 30 A + 10 B + 10 C + 10 D* = tot. 53* pz

Dimensione foro pilastro : 198x114 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura a Facciavista autoportante realizzata con blocchi Splittati, denominati **SP 20**, prodotti in conglomerato di calcestruzzo di argilla espansa Leca con densità impasto pari a 1600 kg/mc o 2100 kg/mc, della Edil Leca srl Azienda con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 appartenente all' A.N.P.E.L (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca), dotati di marcatura CE con sistema di attestazione 2+ (Categoria 1) in conformità alla norma EN 771-3, certificazione CAM Sistema 3 - ISO/IEC 17067 con Contenuto di Materiale Riciclato, Recuperato, Sottoprodotto.

Le dimensioni modulari dei blocchi devono avere (HxL) pari a 20x50 cm e spessore 25 cm. La parete va posata con malta M5 sia nei giunti verticali che orizzontali come prescritto dal DM 17/01/2018.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle ed architravi; i giunti di controllo (opportunamente sigillati con prodotti adeguati) sono computati a parte.

In caso di Murature di grandi dimensioni sono inclusi la fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali per la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali, opportune armature metalliche, ferramenta per il collegamento alle strutture preesistenti, i getti di calcestruzzo all'interno delle cavità dei blocchi e dei pezzi speciali.

La composizione del bancale deve contenere le varie tipologie di blocco che all'occorrenza possano essere utilizzati anche per la formazione di spalle, angoli, i tagli a modulo e la formazione di irrigidimenti verticali il tutto per eseguire la muratura a regola d'arte.



SP 20 - CAM

COLORAZIONI



COLORI VARIEGATI

M2 VARIEGATO BIANCO / GRIGIO



M5 VARIEGATO ARANCIO / BIANCO



M8 VARIEGATO BASE GIALLO



M9 VARIEGATO BIANCO / GIALLO

